This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

2/9/1
DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04770986

MUTUAL DIAGNOSTIC METHOD FOR SENSOR

PUB. NO.: 07-063586 [JP 7063586 A] PUBLISHED: March 10, 1995 (19950310)

INVENTOR(s): HAYAZAKI AKIO

APPLICANT(s): MEIDENSHA CORP [000610] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

APPL. NO.: 05-144455 [JP 93144455] FILED: June 16, 1993 (19930616)

INTL CLASS: [6] G01F-001/00; E03B-001/00; G05B-023/02; G08B-031/00;

G06F-009/44

JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 22.3 (MACHINERY --

Control & Regulation); 28.1 (SANITATION -- Sanitary

Equipment); 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 45.1 (INFORMATION

PROCESSING -- Arithmetic Sequence Units)

ABSTRACT

PURPOSE: To detect abnormality in an early stage by computing deviation or the degree of abnormality from the integrated quantity or variation per unit time and the integrated quantity or variation of the output of plural other related sensors excluding a concerned sensor, and making a fuzzy inference.

CONSTITUTION: The inflow water quantity to a distributing reservoir 1 is detected by an inflow meter 2 and inputted to an inflow integrating part 5 so as to compute the integrated quantity .delta.F(sub 1) of inflow water per unit time. The water level of the distributing reservoir 1 is detected by a distributing reservoir level gage 3 and inputted to a water level variation computing part 6 so as to compute the water level variation .delta.L per unit time. The outflow water quantity from the distributing reservoir 1 is further detected by an outflow meter 4 and outputted to an outflow integrating part 7 so as to compute the integrated quantity .delta.F(sub 2) of outflow water per unit time. The inflow .delta.F(sub 1), variation .delta.L, outflow .delta.F(sub 2) and the cross-sectional area of the distributing reservoir 1 are inputted to a water level-flow deviation computing part 8 so as to compute the water level deviation quantity HL, and inflow and outflow deviation quantity HF(sub 1), HF(sub 2) respectively. The inflow and outflow .delta.F(sub 1), .delta.F(sub 2) are inputted to a reserved quantity computing part 9 so as to compute the reserved quantity .delta.F(sub 0).

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 PDH 特開平7-63586

(43)公開日 平成7年(1995)3月10日


識別記号 H A	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
	7618-3H					
Α	7323-5G					
	9292-5B					
		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)			
(21)出願番号 特願平5-144455			(71)出願人 000006105 株式会社明電舎			
平成5年(1993)6月16日			東京都品川区大崎2丁目1番17号			
		(72) 姿明考				
		(12/)2916	東京都品川区大崎2丁目1番17号 株式会			
			社明電舎内			
		(74)代理人				
	H A 302 T A 特願平5-144455	H A 3 0 2 T 7618-3H A 7323-5G 9292-5B	H A 3 0 2 T 7618-3H A 7323-5G 9292-5B 審查請求 特願平5-144455 (71)出願人 平成 5 年 (1993) 6 月16日 (72)発明者			

(54) 【発明の名称】 センサ相互診断方法

(57)【要約】

【目的】 プラントやプロセスの監視・制御などに使用される複数のセンサの異常を検出するセンサ診断方法において、統一信号範囲内におけるセンサ異常の早期発見、複数センサの異常の同時検出、操作員の判断負担の軽減を図ることを目的とする。

【構成】 各センサ出力の単位時間当たりの積算量あるいは変化量を、それぞれ当該センサ以外で当該センサ出力と関連ある他の複数センサの出力の積算量あるいは変化量から推定し算出した各偏差量を現象項目としてファジィ推論により各センサの異常度合を検出してセンサの相互診断を行う。

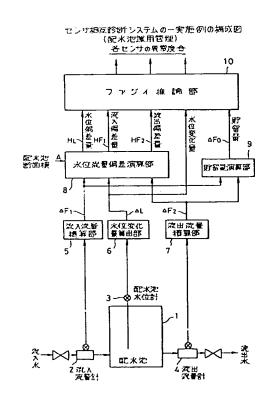

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラントあるいはプロセスの監視・制御 などに使用される複数のセンサの異常を検出するセンサ の診断方法において、

センサ出力の単位時間当たりの積算量あるいは変化量お よび各センサ出力の積算量あるいは変化量をそれぞれ当 該センサ以外で当該センサ出力に関連ある他の複数セン サの出力の積算量あるいは変化量から算出する各偏差量 を現象項目とし各センサの異常度合を原因項目としてフ ァジィ推論を行い各センサの異常を検出することを特徴 10 としたセンサ相互診断方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プラントやプロセスの 監視制御などに使用される複数のセンサの異常をセンサ 間関連情報に基づくファジィ推論により早期に発見する センサ相互診断方式に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば、上水道システムにおいて、取水 から排水に至るまで各種のプロセスがあり、それに対応 した施設がある。配水池もその一つであり、上水道の量 的な運用にとっては重要な施設であり、その運用管理は 配水池水位、配水池への流入流量、配水池よりの流出流 量に基づいて行われている。

【0003】このため、これらの情報を検出するセンサ は、運転管理上重要であり、その異常は早期に発見する と共に直ちに必要な処置を行う必要がある。

【〇〇〇4】一般的に、センサの異常は、センサ出力が 統一信号範囲(例えばDC4~20mA)を逸脱してい るか否かのレベルチェックによる単一的な判定を行って 30 いる程度であり、それ以上の判断は操作員が関連する複 数のセンサの情報を総合的に判断して行う必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、次のような課 題がある。

【0006】(1)センサの統一信号範囲の逸脱は、セ ンサが異常になる最終段階のレベルのチェックであり、 早期の異常発見による予防保全的な維持管理ができな い。

> 水位偏差量HL= | ΔL- (ΔF1-ΔF2) /A | ······(1) 流入偏差量H_{F1}= | Δ F₁- (Δ L · A + Δ F₂) | ····· (2) 流出偏差量H_{F2}= | Δ F₂- (Δ F₁-Δ F₂) | ····· (3)

より算出する。9は貯留量演算部であり、積算流入量△ .F1と積算流出量 ΔF2を入力し

貯留量ΔFo= | ΔF1-ΔF2 | ····· (4) を算出する。

【0013】10はファジィ推論部であり、前記水位偏 差量HL,流入偏差量HF1,流出偏差量HF2,貯留量 ΔFoおよび水位変化量ΔLを入力し、第1表のルール マトリックスおよび図2のメンバーシップ関数に基づ ※50 3により検出し、水位変化量算出部6へ入力して単位時

* 【0007】 (2) センサ自身の単一情報のみで判定し ているため、統一信号範囲内における異常は原理的に検 出できない。

【0008】(3)関連する複数のセンサ情報を活用す る相互診断的な方式でないため、操作員がプロセスの状 況やセンサ間の有機的な関係等を総合的に判断しながら センサ異常の判定を行うこととなり、操作員の負担を増 大させる結果になる。

【0009】本発明は、以上の課題にかんがみなされた ものであり、統一信号範囲内におけるセンサ異常の早期 検出、複数センサの異常の同時検出、操作員の判断負担 の軽減を図ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段と作用】プラントやプロセ スの監視・制御に使用される複数センサの異常を検出す るセンサの診断方法において、センサ出力の単位時間当 たりの積算量あるいは変化量および各センサ出力の積算 量あるいは変化量をそれぞれ当該センサ以外で当該セン サ出力に関連ある他の複数のセンサの出力の積算量ある いは変化量から推定し算出する各偏差量を現象項目とし 各センサの異常度合を原因項目としてファジィ推論を行 い複数センサの異常を検出する。

[0011]

【実施例】次に、本発明の一実施例を図1のセンサ相互 診断システムの構成図、図2のメンバーシップ関数、表 1のルールマトリックスに基づいて説明する。

【0012】1は配水池、2は流入流量計、3は配水池 水位計、4は流出流量計である。5は流入流量積算部で あり、流入流量計2の出力を単位時間当たりで積算し積 算流量△F1を出力する。6は水位変化量算出部であ り、配水池1の単位時間(60分程度)当たりの水位変 化量Δ L を算出する。7は流出流量積算部であり、流出 流量計4の出力を単位時間当たりで積算し積算流量 AF 2を出力する。8は水位・流量偏差演算部であり、前記 積算流入量ΔF1,水位変化量ΔL,積算流出量ΔF2お よび排水池断而積Aを入力し流入・流出の積算流量と配 水池水位の変化量よりそれぞれのセンサの実測値とそれ

以外の他のセンサ情報からの予想値との偏差量の絶対値

をそれぞれ次式

※き、前記入力項目を現象項目としてファジィ推論を行 い、流入流量計異常度合FM1,水位計異常度合LM, 流出流量計異常度合FM2を原因項目として出力する。

【0014】次に、このシステムの動作を説明する。配 水池1への流入水量を流入流量計2で検出し、流入流量 積算部5へ入力して流入水の単位時間当たりの積算量Δ Fiを算出する。また、配水池lの水位を配水池水位計

3

間当たりの水位の変化量ΔLを算出する。更に、配水池 1よりの流出水量を流出流量計4で検出し、流出流量積 算部7へ入力して流出水の単位時間当たりの積算量ΔF 2を算出する。

【0015】前記の積算流入量ΔF1,水位変化量ΔL,積算流出量ΔF2および配水池断面積Aを水位・流量偏差演算部8へ入力し、水位偏差量HL,流入偏差量HF1および流出偏差量HF2を夫々(1)式,(2)式,(3)式にて算出する。同時に、前記積算流入量ΔF1および積算流出量ΔF2を貯留量演算部9へ入力し、貯留量ΔF0を(4)式にて算出する。

【0016】上記の各式においては、水位計3,流量計2,4などの各センサに誤差が存在せず、真の水位、流量が検出されている場合には、水位偏差量HL,流入偏差量HF1,流出偏差量HF2の値は0の筈である。

4

* [0017] しかしながら、夫々のセンサに若干でも異常や誤差が存在すれば水位偏差量HL,流入誤差量H F1,流出偏差量HF2が発生する。

【0018】前記の水位偏差量 H_L ,流入偏差量 HF_1 ,流出偏差量 HF_2 ,貯留量 ΔF_0 および水位変化量 ΔL_0 ファジィ推論部10へ入力する。

[0019] ファジィ推論部10では、前記水位偏差量 HL,流入偏差量HF1,流出偏差量HF2,貯留量 Δ Fo,水位変化量 Δ L を現象項目とし、流入流量計異常 10 度合 FM1,水位計異常度合 LM,流出流量計異常度合 FM2を原因項目とし、図2の各項目に応じたメンバーシップ関数と表1のルールマトリックスに基づく以下に示す制御ルールに従ってファジィ推論を行う。

[0020]

【表1】

ルールマトリックス

	10 10	X 1. 9.5					
現 象 項 目					原因項目		
HL	HF ₁	HF ₂	ΔFο	ΔL	F M 1	LM	FM ₂
В			S			В	
	В			S	В		
		В		S			. B_
S	S	S			S	S	S
M	M						M
	М	М				М	
M		М			М		
			В	В		S	

[0021]

THEN LM = BIF HL=B and $\Delta F \circ = S$ THEN $FM_1 = B$ $\Delta L = S$ IF HF1=B and THEN FM2=BIF HF2=B and $\Delta L = S$ IF HL=S and $HF_1=S$ and $HF_2=S$ THEN FM_1 =S and LM=S and $FM_2=S$ THEN FM2=M IF HL=M and $HF_1=M$ THEN LM = MIF $HL_1=M$ and $HF_2=M$ THEN FM1=M IF HL=M and $HF_2=M$ THEN LM = SIF $\Delta F \circ = B$ and $\Delta L = B$

その推論結果によって、流入流量計の異常度合FM1, 水位計の異常度合LM,流出流量計の異常度合FM2を 把握し、予防保全を行う。

[0022]

【発明の効果】本発明は、複数のセンサにより監視・制御されるシステムにおいて、各センサ出力の積算量あるいは変化量を、当該センサ以外の他のセンサの積算量あるいは変化量より推定しその偏差に基づきファジィ推論※50

※を行いセンサの異常度合を診断するという、関連した複数センサ情報による相互診断的な異常検出方法であるため

(1) 統一信号範囲内における早期のセンサ異常発見が 可能となり、センサの予防保全的な維持管理が容易とな る。

[0023] (2) 関連ある全てのセンサの異常検出が同時に可能である。

6

5

【0024】(3)センサ間の有機的な関係をある程度 考慮した異常検出方法であり、運転管理を行う操作員の 判定を支援することで、その負担を軽減する。

【0025】(4)ファジィ推論を使用するため、柔軟なアルゴリズムの構成が可能であり、ルールの変更や修正が容易である。

【0026】などの優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】センサ相互診断システムの一実施例の構成図。

【図2】メンバーシップ関数

【符号の説明】

1:配水池

2:流入流量計

3:配水池水位計

4:流出流量計

5:流入流量積算部

6:水位変化量算出部

7:流出流量積算部


8:水位・流量偏差演算部

9:貯留量演算部

10 10:ファジィ推論部

(図2)

メンバーシップ) 数



HF1:流入偏差量 HL: : 宋位偏差量 HF2: 流出傷差量 oL: : 宋位変化量 aF0: 實常量 FM1:流入流量計與常

LM:永位計異常 FM2:流出流量計異常

[図1]

